

-----  
От: Дмитрий Патрушев <dyp@toir.ru>  
Кому: 'Евгений' <evgen.a@inbox.lv>  
Написано: 1 сентября 2016 г., 14:17:52  
Тема: Касательно РГС-50 м3  
Папка: Входящие / evgen.a@inbox.lv  
-----

Касательно изготовления емкости сообщая, что это у нас займет ориентировочно **30 дней с момента поступления предоплаты 50%**, окончательный расчет по факту уведомления о готовности к отгрузке.

В течение часа направляю Вам техническое предложение. Предлагаем сделать емкость «чемоданного» сечения: это облегчит её эксплуатацию. (Меньшее подвержение коррозии, упрощенная зачистка, т.к. дно плоское). Емкость будет меньших размеров, что скажется на уменьшении стоимости доставки.

Прошу Вас уточнить, **для хранения какого вида жидкости будет использоваться резервуар**, чтобы мы могли выбрать оптимальные АКЗ.

Если требования позволяют, **то предлагаем удешевить емкость использованием стали марки Ст.3** (при прочих свойствах вместе с АКЗ не будет никакого отличия от 09Г2С) в вашем регионе использования.

Чтобы не переплачивать, предлагаем Вам изготовить сани из трубы Ду159 с отводами по краям.

**Вопрос: необходимо ли предусмотреть дышло для транспортировки емкости на санях?**

**Нужно ли предусмотреть поплавковый уровнемер?**



Касательно площадок, данное требование будет выполнено, Площадки будут изготовлены из цельной гнутой трубы Ду25 в соответствии с ГОСТ.

**Дополнительно прошу направить таблицу штуцеров.**

**Нужна ли лестница для доступа в емкость? Метршток?**

**Какими клапанами и комплектующими требуется укомплектовать оборудование?**

$S = 6,17 \text{ м}^2$

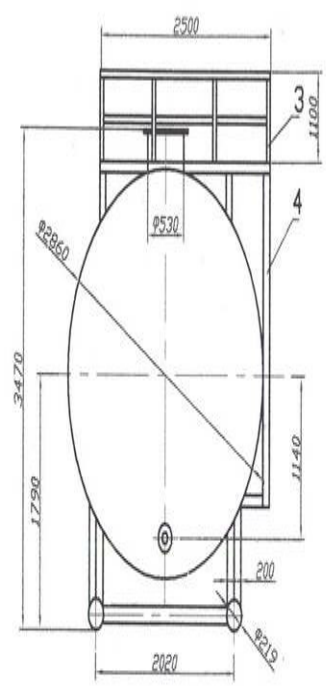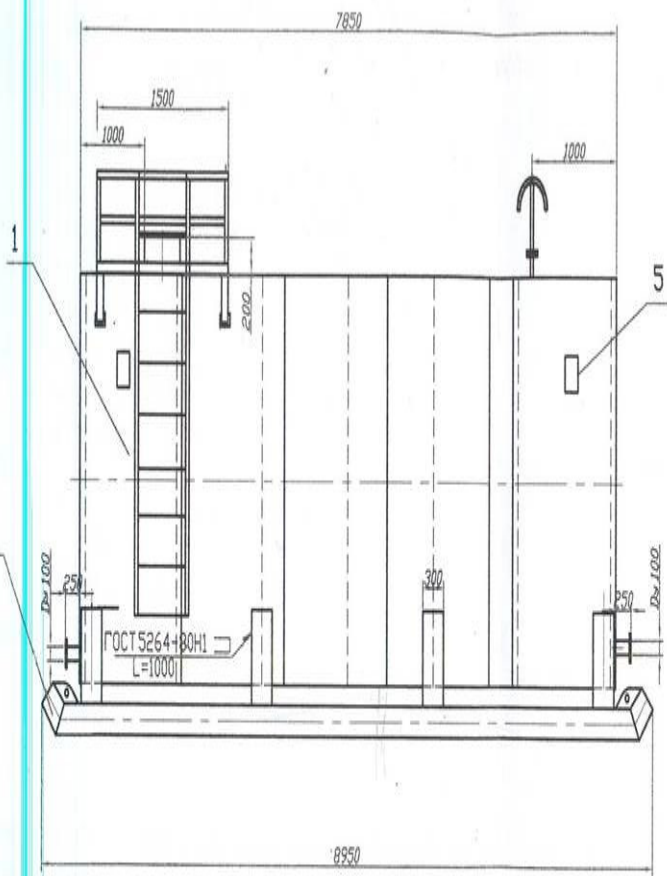

Конт.	Примечание	Обозначение	Наименование	Конт.	Примечание
5		МК-03.04.00	Скоба	4	
4		МК-16.03.00	Лестница	1	
3		МК-11.02.00СБ	Площадка со съёмным ограждением	1	
2		МК-11.04.00СБ	Салазки	1	
1		МК-11.01.00СБ	Корпус резервуара V=50м <sup>3</sup>	1	

МК-11.00.00СБ				Листов	Итого
Изм.	Лист	Итого	Дата	1:40	Листов
Резервуар	V=50м <sup>3</sup>				
Проект					
Техн. вид					
Общий вид					




С Уважением,

*Руководитель отдела продаж  
по направлению емкостного оборудования  
ООО ТЗМЗ «ТОИР»  
ПАТРУШЕВ Дмитрий Юрьевич  
+7-9044-979-330  
[dyp@toir.ru](mailto:dyp@toir.ru)*

---

**From:** Алексей Карпов [<mailto:profkommerts@bk.ru>]  
**Sent:** Thursday, September 01, 2016 1:29 PM  
**To:** Дмитрий Патрушев  
**Subject:** Re:

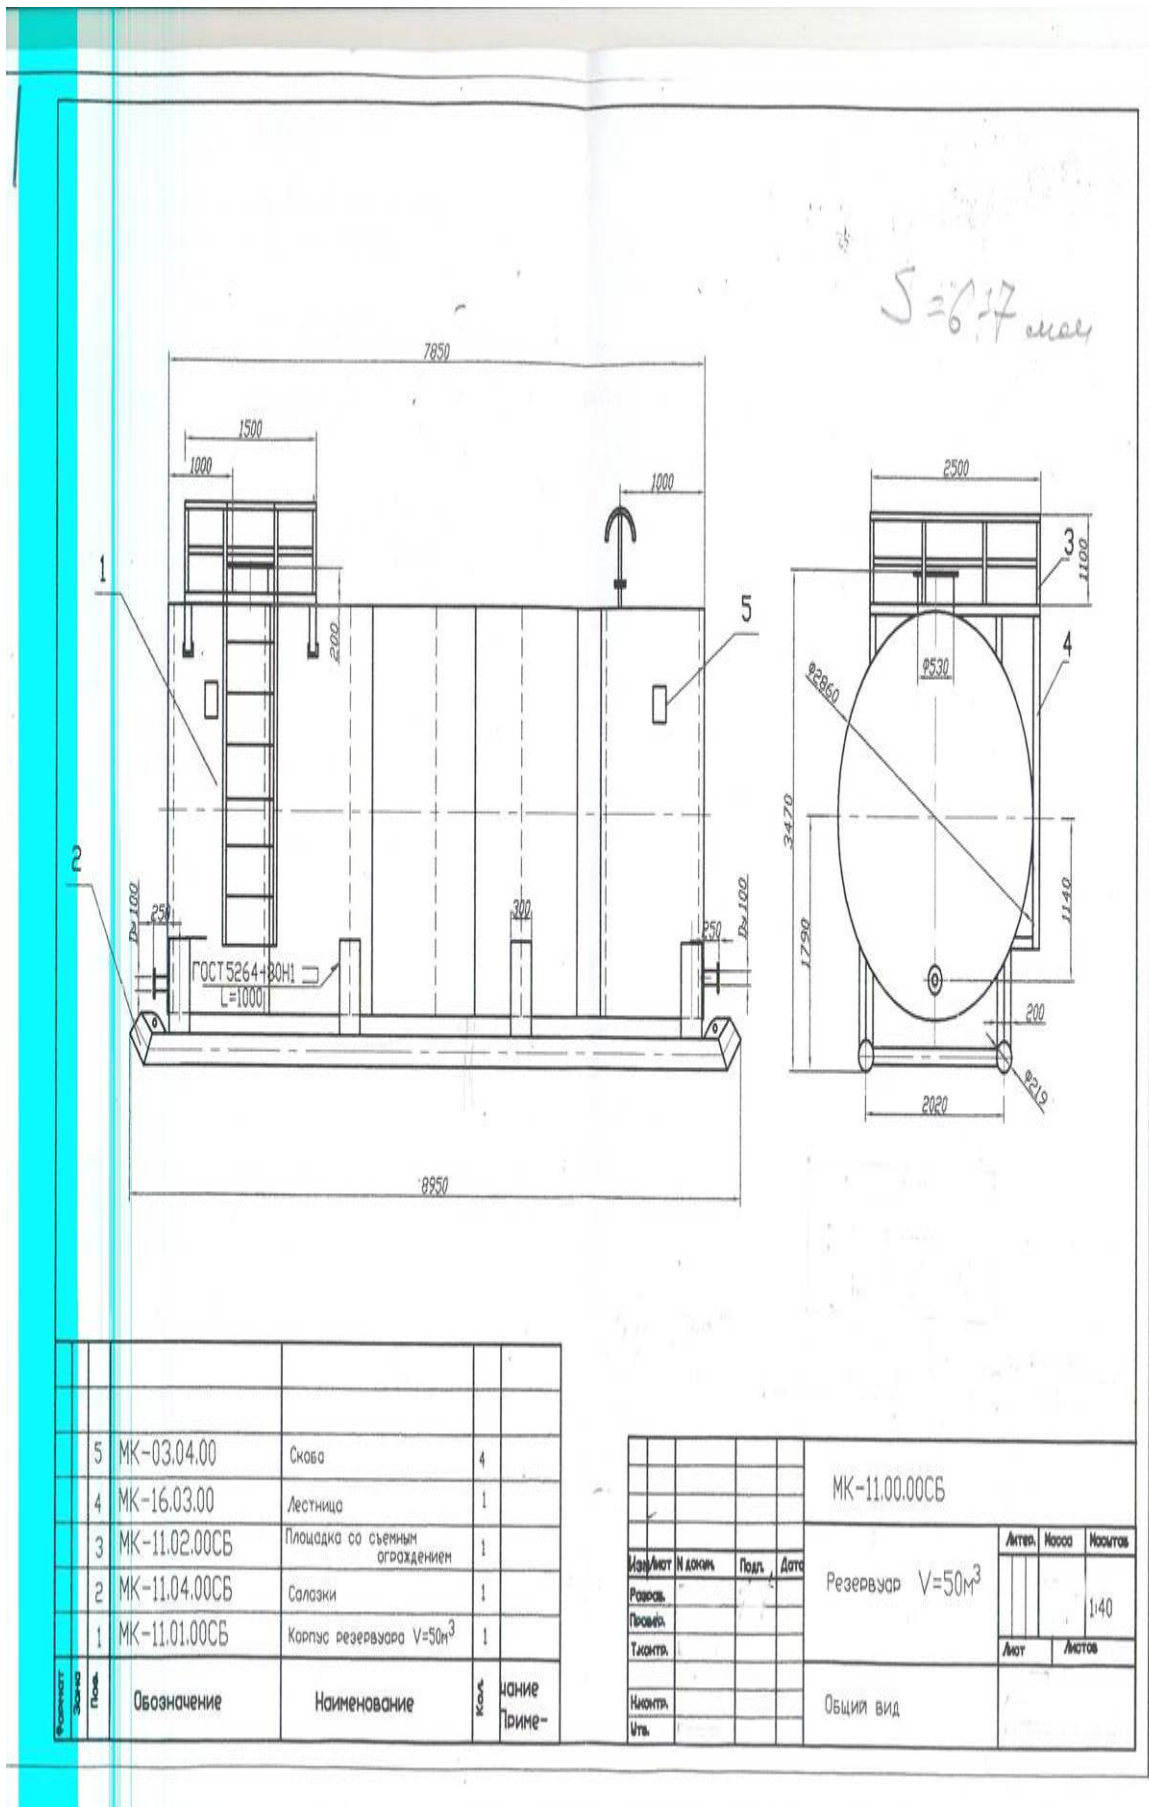

1 сент. 2016 г., в 12:00, Дмитрий Патрушев <[dyp@toir.ru](mailto:dyp@toir.ru)> написал(а):

<image002.png>С Уважением,  
Руководитель отдела продаж  
по направлению емкостного оборудования  
**ООО ТЗМЗ «ТОИР»**  
**ПАТРУШЕВ Дмитрий Юрьевич**  
+7-9044-979-330  
[dyp@toir.ru](mailto:dyp@toir.ru)

---

Это сообщение проверено на вирусы антивирусом Avast.  
[www.avast.com](http://www.avast.com)

<ОЛ (ЕП-ЕПП).doc><ОЛ (РГС).doc>

Avast logo

Это сообщение  
проверено на  
вирусы  
антивирусом  
Avast.  
[www.avast.com](http://www.avast.com)

---